

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА» ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОДОЛЬСКА
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ЦК и Д» поселка
Солнечнодольска ИМО СК

Сылкина Е.В.

«13» Февраля 2025г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОЖАРЕ
в подростковом клубе «Агат»**

**Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск,
бульвар Солнечный, 5**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, других нормативных документов по пожарной безопасности, и содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации содержания помещения подросткового клуба «Агат» (далее – объект, Учреждение), а также правила поведения работников Учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

1.4. Объект является нежилым помещением многоквартирного дома и находится на первом этаже МКД. Функциональное назначение помещения подросткового клуба «Агат» состоит в проведении культурно-досуговых мероприятий.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.

2.1. При эксплуатации прилегающей к помещению территории запрещается:
а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов,

оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

б) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

в) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

г) запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации и проведения массовых мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией.

2.2. В помещении запрещается:

а) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

б) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

в) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб с применением открытого огня;

д) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

2.3. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

2.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

3.1. Все пожароопасные (огневые) работы в помещении должны осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

К огненным работам относятся огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр.

Огневые работы на действующих взрывопожароопасных производственных объектах допускаются в случаях проведения неотложных работ, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

3.2. К выполнению огневых работ следует приступать только после окончания всех подготовительных работ и мер по обеспечению пожарной безопасности на месте проведения работ, предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ.

После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на проведение огневых работ в соответствии с планом мероприятий

по локализации и ликвидации последствий аварий до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде.

3.3. При проведении покрасочных работ необходимо:

- осуществлять составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;
- размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте.

4. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

4.1. При хранении и транспортировке пожаровзрывоопасных веществ и материалов необходимо соблюдать следующие нормы и правила пожарной безопасности:

- хранить в специальных помещениях пожароопасные вещества и материалы следует с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
- ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.
- на открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок разрешено только в негорючих контейнерах.
- расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.
- все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.
- строго запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений Учреждения по окончании работы.

5.1. Сотрудник, последним покидающий помещение, в котором расположено его рабочее место, должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

5.2. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя.

5.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

5.4. Ответственный за поддержание пожарной безопасности на объекте должен в конце рабочего дня убедиться в пожарной безопасности объекта.

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

6.1. Курение в помещениях Учреждения запрещено в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013г. № 15.

На территории Учреждения размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака запрещено".

6.2. На проведение временных монтажных и ремонтных огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) в помещениях лицом, ответственным за проведение работ, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной Правилами противопожарного режима в РФ.

При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением временных огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения временных огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем порошковым ОП-10, лом, лопата штыковая, ведром с водой, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), насос ручной, рукав Ду 18-20 длиной 5 метров, шесть защитных экранов 1,4 x 2 метра, шесть стоек для подвески экранов);

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.

7.1. При сборе, хранении и удалении горючих веществ и материалов необходимо:

- рабочие места должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли;
- хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

7.2. Содержание и хранение спецодежды должно осуществляться в соответствии с требованиями:

- содержание и хранение в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- запрещается производить чистку, стирку спецодежды с применением легковоспламеняемых жидкостей и горючих жидкостей;
- сушка спецодежды производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий;
- хранение спецодежды должна осуществляться в специально отведенных для этого местах.

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

На территории объекта хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции не имеется.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

9.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

9.2. Работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

9.3. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

9.4. Работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений проводятся:

- для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал,
- для помещений категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие,
- для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

9.5. В кабинетах, общественных пространствах, производственных помещениях и складских помещениях мусор ежедневно убирается и утилизируется в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой, находящийся за пределами здания.

9.6. В случае применения сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

10.1. В зданиях и помещениях объекта установлены слаботочные контрольно-измерительные приборы: электросчетчик, приборы учета для воды, датчики задымления. Иных приборов не установлено.

11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

11.1. Действия работника, первым обнаружившего пожар или признаки горения

Каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- 1) Привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ближайшего ручного пожарного извещателя.
- 2) Сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием:
 - наименования объекта защиты,
 - адреса места его расположения,

- места возникновения пожара,
- фамилии сообщающего информацию.

Телефоны для вызова пожарной охраны:

- 3-10-01; 01 (со стационарного телефона)
- 101, 112 (с мобильного телефона).

3) Сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность:

Специалист по охране труда	по	Серебрякова Жанна Васильевна	тел: 8-909-760-56-32
-----------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------

В случае не дозвона:

Директор	Сылкина Екатерина Васильевна	тел: 8-918-775-83-30
-----------------	-------------------------------------	-----------------------------

4) Принять меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

5) Покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход.

11.2 Действия работников Учреждения в случае объявления общей тревоги о пожаре системы пожарной сигнализации

Каждый работник Учреждения в случае объявления общей тревоги о пожаре системы пожарной сигнализации должен:

- 1) Прекратить все работы.
- 2) Выключить оргтехнику, электроприборы.
- 3) Закрыть окна.
- 4) Без паники, быстро и организованно взять с собой личные вещи, документы следовать по выбранному эвакуационному пути. Помогать, в случае необходимости, дезориентированным людям.
- 5) Выйти из здания через ближайшие эвакуационные выходы.
- 6) Отойти от здания на безопасное расстояние.
- 7) Руководителям клубных формирований:
 - незамедлительно организовать эвакуацию всех участников клубного формирования, находящихся в это время на занятии;
 - проконтролировать, чтобы эвакуация проходила организованно, с соблюдением мер безопасности, по строго определенным маршрутам, согласно плану эвакуации;
 - обеспечить вывод участников клубного формирования в безопасную зону вне здания и провести переключку согласно именного списка.
- 8) Выполнять дальнейшие команды ответственного за пожарную безопасность Учреждения.

11.3. Действия дежурного персонала пожарного поста при объявлении общей тревоги о пожаре системы пожарной сигнализации

Персонал пожарного поста при объявлении общей тревоги о пожаре системы пожарной сигнализации обязан:

- 1) вызвать электрика для отключения электроэнергии и системы вентиляции.
- 2) встретить подразделение пожарной охраны

3) оказать подразделению пожарной охраны помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4) обеспечить подразделению пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

5) Сообщить подразделению пожарной охраны, прибывшему для тушения пожара:

- о конструктивных особенностях объекта;
- о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий;
- и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

11.4. Действия электрика при объявлении общей тревоги о пожаре системы пожарной сигнализации

Электрик при объявлении общей тревоги о пожаре системы пожарной сигнализации обязан:

- 1) немедленно произвести отключение электроэнергии на объекте (за исключением систем противопожарной защиты).
- 2) произвести остановку работы систем вентиляции, имеющейся на объекте.

11.5. Действия ответственного за пожарную безопасность (или) руководителя Учреждения при получении сообщения о пожаре или признаков возгорания на объекте

Лицо, ответственное за пожарную безопасность или руководитель Учреждения, прибывший к месту пожара (находящийся на месте пожара), обязан:

- 1) Оценить обстановку на предмет масштаба пожара (задымления).
- 2) Сообщить (или продублировать сообщение) о возникновении пожара в пожарную охрану.
- 3) Принять меры по тушению пожара своими силами с помощью первичных средств пожаротушения. Обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
- 4) Организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей.
- 5) Осуществлять общее руководство по эвакуации людей.
- 6) Убедиться в отключении электроэнергии и системы вентиляции на объекте:
- 7) Обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшим (в случае их наличия).
- 8) Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 9) Сообщить подразделениям пожарной охраны, прибывших для тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

11.6. Лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении являются:

11.6.1. Директор Учреждения. Директор осуществляет общее руководство за обеспечение пожарной безопасности на объектах Учреждения;

11.6.2. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, назначенное приказом Учреждения (Специалист по охране труда Серебрякова Жанна Васильевна – Приказ МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК от 28.10.2022г. № 125)

На ответственного за обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, территорий возложены следующие обязанности:

Осуществление организационных, координирующих, методических и контролирующих функций по пожарной безопасности в Учреждении:

1) Обеспечение мер соблюдения требований пожарной безопасности в Учреждении.

2) Выполнение требований пожарной безопасности на объектах Учреждения.

3) Проведение противопожарного инструктажа (вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого), которое отмечать в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

4) Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности.

5) Проведение противопожарной пропаганды.

6) Содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров (за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей на объектах Учреждения).

11.3.3. Лицо, ответственное за поддержание пожарной безопасности на объекте, назначенное приказом Учреждения (руководитель клубного формирования 1 категории Черепанова Елена Александровна - Приказ МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК № 36 от 28.03.2025г.)

Ответственные лица за поддержанием пожарной безопасности на объекте осуществляют следующие обязанности:

- обеспечивают на объекте соблюдение норм, предусмотренных Инструкцией о мерах пожарной безопасности и порядке действий при пожаре на объекте, утвержденной Директором Учреждения;

- обеспечивают сохранность средств первичного пожаротушения (огнетушителей) на объекте и их наличие на месте расположения, определенном специальным знаком обозначения.

В случае обнаружения отсутствия или поломки огнетушителя немедленно докладывают об этом лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении специалисту по охране труда Серебряковой Жанне Васильевне, а в случае ее отсутствия директору Учреждения;

- осуществляют контроль работоспособностью системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, оснащенной на объекте.

В случае обнаружения неисправности немедленно докладывают об этом лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении специалисту

по охране труда Серебряковой Жанне Васильевне, а в случае ее отсутствия директору Учреждения;

- обеспечивают надлежащее исполнение обязанностей дежурного персонала пожарных постов на объекте, предусмотренного Инструкцией о действиях дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и в случае неисправности системы пожарной автоматики;

- обеспечивают хранение документов по пожарной безопасности, обязательность наличия на объекте которых предусмотрена законодательством РФ. Данные документы оформляются лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении и передаются на хранение на объект.

11.4. Дежурным персоналом на объекте защиты в Учреждении является специалист по жанрам творчества 1 категории.

Дежурный персонал назначается и освобождается от обязанностей приказом руководителя Учреждения.

Каждый вновь принимаемый на работу сотрудник на должность, относящуюся к дежурному персоналу, должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Инструкцией.

В начале рабочего дня дежурный персонал должен проверить исправность и рабочее состояние всех противопожарных и иных систем оповещения.

Дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

12.1. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Знаки противопожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

12.2. Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

13. Требования к эксплуатации систем вентиляции кондиционирования воздуха

13.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- г) выжигать скопившиеся в воздуховодах горючие отложения, пыль и другие горючие вещества;
- д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

14. Требования к эксплуатации систем теплоснабжения и отопления

14.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы отопления должны быть проверены и отремонтированы.

Неисправные системы отопления к эксплуатации не допускаются.

14.2. При эксплуатации систем отопления производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня запрещается.

15. Обеспечение первичными средствами пожаротушения и правила их использования.

15.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

15.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя; отправленного на перезарядку.

15.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

15.4. Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением) (см. рисунок Порошковые огнетушители – Приложение № 1).

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000 В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

Техника безопасности при использовании ОП

Порошковый огнетушитель заполнен порошковой смесью находящейся под давлением в несколько атмосфер. Смесью представляет собой мелкодисперсионный порошок, обладающий летучими свойствами и прилипающий практически к любой поверхности. При использовании ОП стоит помнить следующие правила:

- Не направлять струю порошка на человека;
- Использовать респиратор, если такого не имеется постараться не вдыхать порошок, задержав дыхание на время работы устройства;
- Подходить к потушенному участку только после оседания облака порошка.

Попадание смеси в дыхательные пути может оказать негативное влияние на организм человека.

15.5. Углекислотные огнетушители

Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров классов В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В) (см. рисунок Углекислотные огнетушители – Приложение № 2).

Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

Техника безопасности при использовании ОУ

Углекислотные огнетушители заполнены диоксидом углерода при высвобождении, которого образуется струя газа низкой температуры (до -80С). Используя данное оборудование, следует помнить следующие правила безопасности:

Не направлять струю газов на человека;

При использовании одевать перчатки, так как при контакте с раструбом можно получить термические повреждения руки от переохлаждения;

Нельзя контактировать с поверхностью непосредственно после тушения, так как области перепада температуры, могут иметь нестабильное состояние.

16. Соблюдение пожарной безопасности работниками

16.1 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

16.2. Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

17. Допустимое предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях:

Допустимое предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в здании, расположенном по адресу Ставропольский край,

Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, бульвар Солнечный, 5 составляет
20 (двадцать) человек.

Инструкцию составила:
Специалист по охране труда/
ответственный за пожарную безопасность
в Учреждении




Серебрякова Ж.В.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ


ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

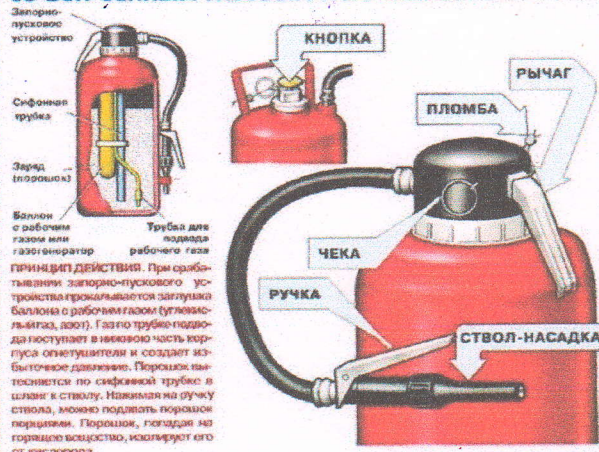


ЗАКАЧНЫЕ

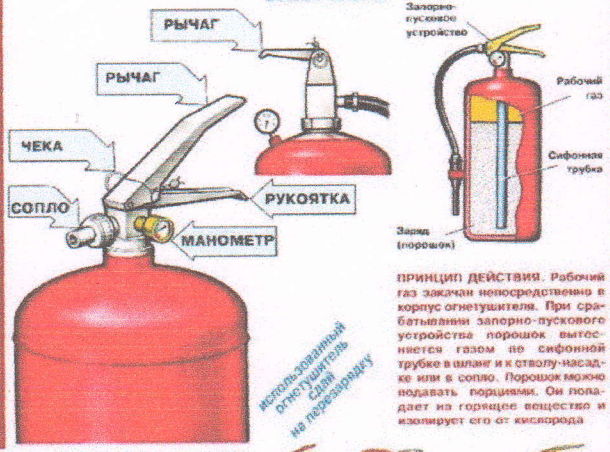


ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОП-5	ОП-100	ОП-7Ф	ОП-10	ОП-50	ОП-100	ОП-200	ОП-500	ОП-1000	ОП-5000
Масса огнетушащего вещества, кг	2	4,4	0,4	6,5	45	1	2	5	10	49
Масса огнетушителя, кг	3,6	8,8	10	15	80-100	2,5	3,7	8,2	16	85
Длина струи, м	4	5	7	6,5	10	3	3	3,5	4,5	5
Продолжительность действия, с	8	10	12	15	25-40	5	5	10	12	25
Огнетушащая способность, м² (показан)	0,7	2,81	3,9	4,52	6,2	0,41	0,66	1,73	4,52	7,32
Срок до перезарядки - 5 лет										



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ С ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

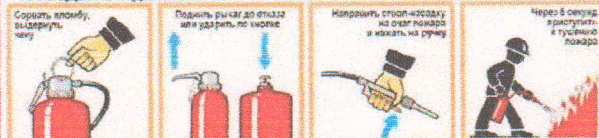

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

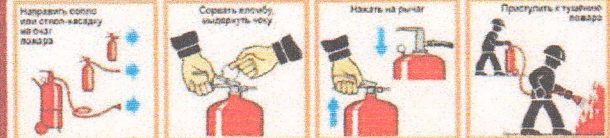


ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха

РУЧНЫЕ

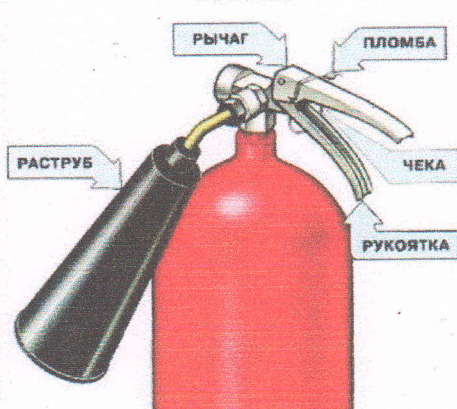


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства CO_2 по сифонной трубке поступает к раструбу и из сжиженного состояния переходит в газообразное (снегообразное). Температура смеси (до -70°C) понижается. Снегообразная масса, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.


ПЕРЕДВИЖНЫЕ

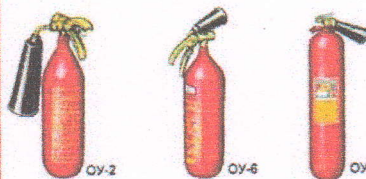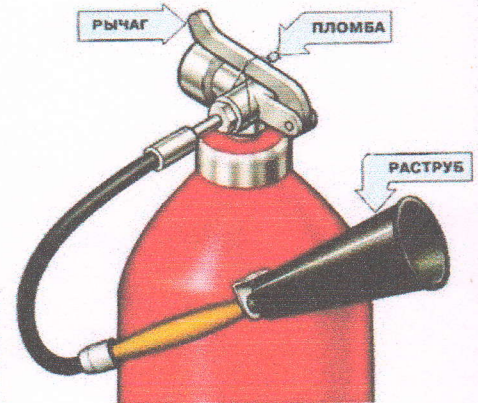

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-8	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-60
Масса огнетушителя, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7	14	28	56
Масса огнетушащего вещества, кг	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	2,0	4,0	6,0
Длина стойки, м	1,5	2,5	3	3	3	3	3	5	5
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Огнетушащая способность, кг (больше)	0,41	0,41	1,08	1,08	1,1	1,08	1,73	2,8	4,52

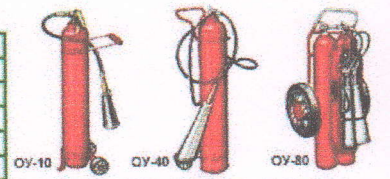

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

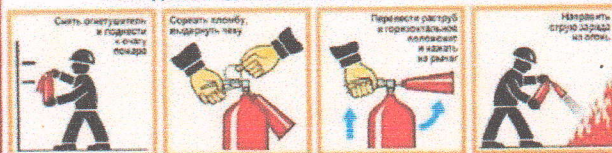

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

