

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА» ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОДОЛЬСКА
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ЦК и Д» поселка
Солнечнодольска ИМО СК
Сылкина Е.В.
« 10 » сентября 2025г.
М.П. 

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОЖАРЕ в МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК**

Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, посёлок Солнечнодольск, улица Молодежная, 6

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, других нормативных документов по пожарной безопасности, и содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации содержания здания МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК (далее - объект, Учреждение) и прилегающей к ним территории, а также правила поведения работников Учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

1.4. Основной вид деятельности Учреждения – оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности.

Здание МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК имеет нежилое административное назначение.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.

2.1. При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:

а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов,

оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

б) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

в) устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

г) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

д) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

е) запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации и проведения массовых мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией.

2.2. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

2.3. В здании запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаро- взрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

2.4. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

2.5. Ежедневно мусор и другие горючие отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры).

2.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.7. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей.

2.8. Правообладатели земельных участков должны обеспечивать надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

3.1. Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны осуществляться соответствии с требованиями пожарной безопасности.

К огневым работам относятся огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр.

Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

3.2. К выполнению огневых работ следует приступать только после окончания всех подготовительных работ и мер по обеспечению пожарной безопасности на месте проведения работ, предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ.

Не допускается изменять характер и содержание огневых работ, предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ.

После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на проведение огневых работ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде.

3.3. При проведении покрасочных работ необходимо:

- осуществлять составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;
- размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте.

4. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

4.1. При хранении и транспортировке пожаровзрывоопасных веществ и материалов необходимо соблюдать следующие нормы и правила пожарной безопасности:

- хранить в специальных помещениях пожароопасные вещества и материалы следует с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
- ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.
- на открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок разрешено только в негорючих контейнерах.
- расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.
- все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.
- строго запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
- все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений Учреждения по окончании работы.

5.1. Сотрудник, последним покидающий помещение, в котором расположено его рабочее место, обязан осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, находящихся поблизости от его рабочего места, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить эвакуационные проходы, выходы.

5.2. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя.

5.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

6.1. Курение на территории и в помещениях Учреждения запрещено в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013г. № 15.

На территории Учреждения размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака запрещено".

6.2. На проведение временных монтажных и ремонтных огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) в помещениях лицом, ответственным за проведение работ, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной Правилами противопожарного режима в РФ.

При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением временных огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения временных огневых работ первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями о пожарной безопасности;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.

7.1. При сборе, хранении и удалении горючих веществ и материалов необходимо:

- рабочие места в административных помещениях, производственных помещениях должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли;
- горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий, производственных помещений Учреждения и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе;
- контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения;
- хранить допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов;
- хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

7.2. Содержание и хранение спецодежды должно осуществляться в соответствии с требованиями:

- содержание и хранение в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- запрещается производить чистку, стирку спецодежды с применением легковоспламеняемых жидкостей и горючих жидкостей;
- сушка спецодежды производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий;
- хранение спецодежды должна осуществляться в специально отведенных для этого местах.

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

На складе Учреждения хранится запас продукции, необходимой для обеспечения хозяйственной деятельности Учреждения (офисная бумага, канцелярские принадлежности, моющие, чистящие, обеззараживающие средства, хозяйственная ветошь, электроприборы, музыкальные инструменты, новогодняя искусственная елка, елочные украшения и электрические гирлянды. Допустимым считается количество товара, размещенного на полках склада. Захламление пола склада не допускается.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

9.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

9.2. Работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

9.3. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

9.4. Работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений проводятся:

- для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал,
- для помещений категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие,
- для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

9.5. В кабинетах, общественных пространствах, и складских помещениях мусор ежедневно убирается и утилизируется в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой, находящийся за пределами здания.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

10.1. В зданиях и помещениях Учреждения установлены слаботочные контрольно-измерительные приборы: датчики температуры и давления, электросчетчики, приборы учета для воды и отопления, датчики задымления. Иных приборов не установлено.

11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений Учреждения

11.1. Действия работника, первым обнаружившего пожар или признаки горения

Каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

1) Привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ближайшего ручного пожарного извещателя.

2) Сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием:

- наименования объекта защиты,
- адреса места его расположения,
- места возникновения пожара,
- фамилии сообщаемой информации.

Телефоны для вызова пожарной охраны:

- 3-10-01; 01 (со стационарного телефона)

- 101, 112 (с мобильного телефона).

3) Сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность:

Специалист по охране труда	по	Серебрякова Жанна Васильевна	тел: 8-909-760-56-32
-----------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------

В случае не дозвола:

Директор	Сылкина	Екатерина	тел: 8-918-775-83-30
	Васильевна		

4) Принять меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

5) Покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход.

11.2 Действия работников Учреждения в случае объявления общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации

Каждый работник Учреждения в случае объявления общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации должен:

1) Прекратить все работы.

2) Выключить оргтехнику, электроприборы.

3) Закрыть окна.

4) Без паники, быстро и организованно взять с собой личные вещи, документы следовать по выбранному эвакуационному пути. Помогать, в случае необходимости, дезориентированным людям.

5) Выйти из здания через ближайшие эвакуационные выходы.

6) Отойти от здания на безопасное расстояние.

7) Руководителям клубных формирований:

- незамедлительно организовать эвакуацию всех участников клубного формирования, находящихся в это время на занятии;

- проконтролировать, чтобы эвакуация проходила организованно, с соблюдением мер безопасности, по строго определенным маршрутам, согласно плану эвакуации;

- обеспечить вывод участников клубного формирования в безопасную зону вне здания и провести переключку согласно именного списка.

8) Выполнять дальнейшие команды ответственного за пожарную безопасность Учреждения.

11.3. Действия старшего администратора при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации

Старший администратор при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации обязан:

1) Немедленно проконтролировать наличие открытых дверей всех запасных выходов, имеющих в Учреждении.

11.4. Действия электрика при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации

Электрик при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации обязан:

1) немедленно произвести отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты),

2) произвести остановку работы систем вентиляции, имеющейся в Учреждении.

11.5. Действия дежурных при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации во время проведения массового мероприятия

Дежурные на массовом мероприятии (концерте) при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации обязаны:

1) немедленно открыть двери всех запасных эвакуационных выходов (1В, 2В, 3В, 4В). В случае если дверь состоит из 2-х створок, должны быть открыты обе створки это увеличит скорость прохождения людского потока и позволит избежать затора в дверях;

2) организовать эвакуацию людей из концертного зала. С целью недопущения давки и заторов, контролировать распределение потоков людей.

11.6. Действия билетных контролеров при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации во время проведения киносеанса

Билетные контролеры при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации обязаны:

1) немедленно открыть двери всех запасных эвакуационных выходов. Должны быть открыты все эвакуационные выходы из кинозала (их всего 2).

2) организовать эвакуацию людей из кинозала. С целью недопущения давки и заторов, контролировать распределение потоков людей и направлять по эвакуационным путям согласно схемы эвакуации.

11.7. Действия персонала пожарного поста при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации

Персонал пожарного поста при объявлении общей тревоги путем акустического оповещения о пожаре системы пожарной сигнализации обязан:

- 1) встретить подразделение пожарной охраны
- 2) оказать подразделению пожарной охраны помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 3) Сообщить подразделениям пожарной охраны, прибывших для тушения пожара:
 - о конструктивных особенностях объекта;
 - о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий;
 - и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

11.8. Действия ответственного за пожарную безопасность (или) руководителя Учреждения при получении сообщения о пожаре или признаков возгорания на объекте

Лицо, ответственное за пожарную безопасность или руководитель Учреждения, прибывший к месту пожара (находящийся на месте пожара), обязан:

- 1) Оценить обстановку на предмет масштаба пожара (задымления).
- 2) Сообщить (или продублировать сообщение) о возникновении пожара в пожарную охрану.
- 3) Принять меры по тушению пожара своими силами с помощью первичных средств пожаротушения. Обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
- 4) Организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей.
- 5) Осуществлять общее руководство по эвакуации людей.
- 6) Убедиться в отключении электроэнергии и системы вентиляции на объекте:
- 7) Обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшим (в случае их наличия).
- 8) Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 9) Сообщить подразделениям пожарной охраны, прибывших для тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

11.8. Лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении являются:

11.8.1. Директор Учреждения. Директор осуществляет общее руководство за обеспечение пожарной безопасности на объектах Учреждения;

11.8.2. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, назначенное приказом Учреждения (Специалист по охране труда Серебрякова Жанна Васильевна – Приказ МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК от 28.10.2022г. № 125)

На ответственного за обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, территорий возложены следующие обязанности:

Осуществление организационных, координирующих, методических и контролирующих функций по пожарной безопасности в Учреждении:

1) Обеспечение мер соблюдения требований пожарной безопасности в Учреждении.

2) Выполнение требований пожарной безопасности на объектах Учреждения.

3) Проведение противопожарного инструктажа (вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого), которое отмечать в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

4) Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности.

5) Проведение противопожарной пропаганды.

6) Содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров (за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей на объектах Учреждения).

11.8.3. Лицо, ответственное за поддержание пожарной безопасности на объекте, назначенное приказом Учреждения (Приказ МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК № 36 от 28.03.2025г.).

Такие лица, назначены на следующих объектах: Зал для вида спорта «Тяжелая атлетика» «Олимпийский», Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», Школа единоборств «Путь воина», Подростковый клуб «Агат», Спортивный клуб «Борец», нежилое здание «Социальный дом».

Ответственные лица за поддержанием пожарной безопасности на объекте осуществляют следующие обязанности:

- обеспечивают на объекте соблюдение норм, предусмотренных Инструкцией о мерах пожарной безопасности и порядке действий при пожаре на объекте, утвержденной Директором Учреждения;

- обеспечивают сохранность средств первичного пожаротушения (огнетушителей и др.) на объекте и их наличие на месте расположения, определенном специальным знаком обозначения.

В случае обнаружения отсутствия или поломки огнетушителя немедленно докладывают об этом лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, а в случае ее отсутствия директору Учреждения;

- осуществляют контроль работоспособностью системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, оснащенной на объекте.

В случае обнаружения неисправности немедленно докладывают об этом лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, а в случае ее отсутствия директору Учреждения;

- обеспечивают надлежащее исполнение обязанностей дежурного персонала пожарных постов на объекте, предусмотренного Инструкцией о действиях дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и в случае неисправности системы пожарной автоматики;

- обеспечивают хранение документов по пожарной безопасности, обязательность наличия на объекте которых предусмотрена законодательством РФ. Данные документы оформляются лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении и передаются на хранение на объект.

11.9. Дежурным персоналом пожарного поста на объекте защиты в Учреждении являются администраторы.

Дежурный персонал назначается и освобождается от обязанностей приказом руководителя Учреждения.

Каждый вновь принимаемый на работу сотрудник на должность, относящуюся к дежурному персоналу, должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Инструкцией.

1) Перед заступлением на смену дежурный персонал обязан принять у сдающего смену контролируемый объект следующими действиями:

- проверить исправность и рабочее состояние всех противопожарных и иных систем оповещения. Сделать об этом отметку в журнале учета работы установок пожарной автоматики.

- при заступлении на утреннюю смену (08-00ч.) дежурный заступающий на смену отпирает двери эвакуационных выходов объекта, обеспечивая возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2) По окончании смены (20-00ч.) дежурный, сдающий смену запирает двери эвакуационных выходов объекта.

По окончании смены сотрудник должен передать контролируемый объект заступающему на смену, уведомить его о возникших во время его дежурства инцидентах (если таковые имелись).

12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

12.1. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Знаки противопожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, используемые на

путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

12.2. Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

13. Требования к эксплуатации систем вентиляции кондиционирования воздуха

13.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- г) выжигать скопившиеся в воздуховодах горючие отложения, пыль и другие горючие вещества;
- д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

14. Требования к эксплуатации систем теплоснабжения и отопления

14.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы отопления должны быть проверены и отремонтированы.

Неисправные системы отопления к эксплуатации не допускаются.

14.2. При эксплуатации систем отопления производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня запрещается.

15. Требования пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

15.1. Руководитель при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

15.2. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

15.3. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

15.4. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

15.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи;
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

16. Требования пожарной безопасности в учреждении культуры

16.1. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

16.2. Запрещается размещать в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно декорации и сценическое оборудование для более чем 2 спектаклей.

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под зрительными залами.

16.3. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра.

По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в складские помещения.

16.4. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

16.5. В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

17. Обеспечение первичными средствами пожаротушения и правила их использования.

17.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

17.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

17.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

17.4. Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок,

находящихся под напряжением) (см. рисунок Порошковые огнетушители – Приложение № 1).

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000 В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

Техника безопасности при использовании ОП

Порошковый огнетушитель заполнен порошковой смесью находящейся под давлением в несколько атмосфер. Смесью представляет собой мелкодисперсионный порошок, обладающий летучими свойствами и прилипающий практически к любой поверхности. При использовании ОП стоит помнить следующие правила:

- Не направлять струю порошка на человека;
- Использовать респиратор, если такого не имеется постараться не вдыхать порошок, задержав дыхание на время работы устройства;
- Подходить к потушенному участку только после оседания облака порошка.

Попадание смеси в дыхательные пути может оказать негативное влияние на организм человека.

17.5. Углекислотные огнетушители

Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров классов В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В) (см. рисунок Углекислотные огнетушители – Приложение № 1).

Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

Техника безопасности при использовании ОУ

Углекислотные огнетушители заполнены диоксидом углерода при высвобождении, которого образуется струя газа низкой температуры (до -80С). Используя данное оборудование, следует помнить следующие правила безопасности:

Не направлять струю газов на человека;

При использовании одевать перчатки, так как при контакте с раструбом можно получить термические повреждения руки от переохлаждения;

Нельзя контактировать с поверхностью непосредственно после тушения, так как области перепада температуры, могут иметь нестабильное состояние.

17.6. Пожарный кран

Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара (см. рисунок Внутренний пожарный кран– Приложение № 1).

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для приведения пожарного крана в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:

- первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
- второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
- первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса - повысителя (при наличии);
- второй работник работает стволом на тушении пожара.

18. Соблюдение пожарной безопасности работниками

18.1 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

18.2. Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и др.);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

19. Допустимое предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях:

Допустимое предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в здании МБУК «ЦК и Д» поселка Солнечнодольска ИМО СК, расположенном по адресу Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, улица Молодежная, 6 составляет **850 (восемьсот пятьдесят) человек.**

Инструкцию составила:

Специалист по охране труда/
ответственный за пожарную безопасность
в Учреждении




Серебрякова Ж.В.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ


ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

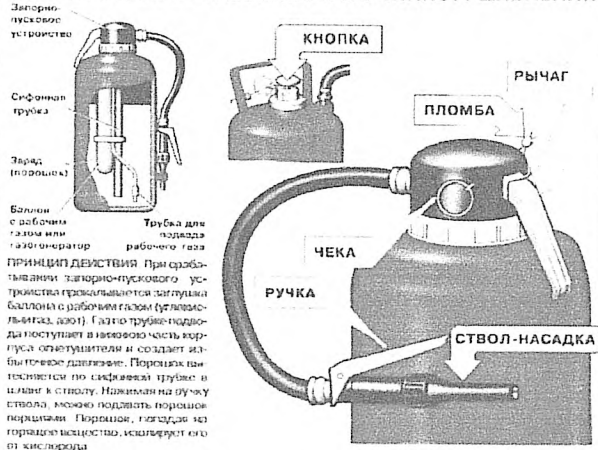


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ При срабатывании запорно-пускового устройства срабатывает запорно-пусковое устройство порошкового огнетушителя и создается избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на ручку ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, выходя из горелки, вытесняет его от кислорода.

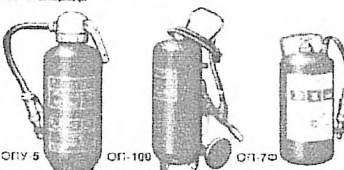



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОП-2	ОП-5	ОП-70	ОП-10	ОП-100	ОП-15	ОП-20	ОП-50	ОП-100	ОП-500
Масса огнетушителя, кг	2	4,4	6,4	6,5	45	1	2	5	10	49
Масса огнетушителя, кг	3,6	8,8	10	15	83-100	2,5	3,7	6,2	16	85
Длина ствола, м	4	5	7	6,5	10	3	3	3,5	4,5	5
Поддавливаемость, с	8	10	12	15	25-40	5	5	10	12	25
Огнетушительная способность, м. (показатель)	0,7	2,81	3,9	4,52	6,2	0,41	0,66	1,73	4,52	7,32
Срок до перезарядки, лет	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Срок до перезарядки, лет: 5 лет. Срок до перезарядки, лет: 5 лет. Срок до перезарядки, лет: 5 лет.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ С ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

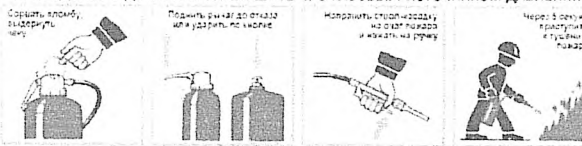


ЗАКАЧНЫЕ

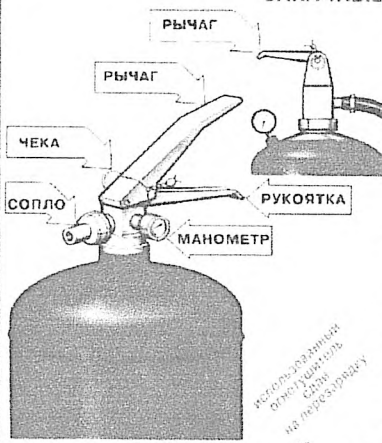


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в сопло. Порошок можно подавать порциями. Он подаёт на горящие вещества и вытесняет его от кислорода.

использовать огнетушитель на перезарядку

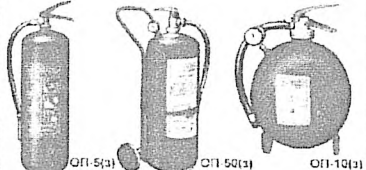

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

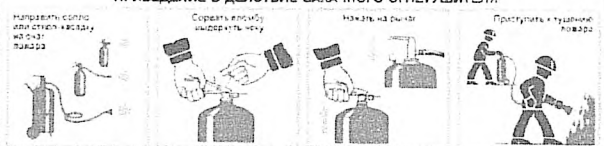


ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горящих жидкостей
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха

РУЧНЫЕ

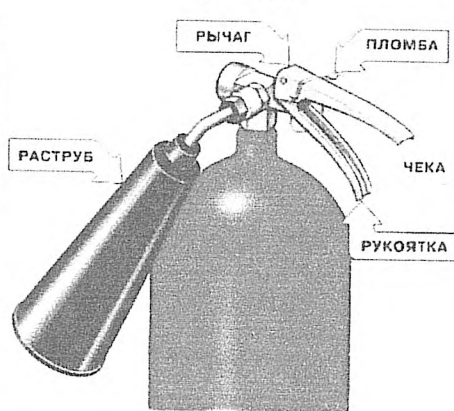


Запороно-пусковое устройство
Сифонная трубка
Заряд (двуокись углерода)
3 - 4 мм
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открытии запорно-пускового устройства CO_2 по сифонной трубке поступает к раструбу и на сжатом состоянии переходит в аэрозольное состояние. Температура при этом до -70°C понижается. Снегообразная масса, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.


ПЕРЕДВИЖНЫЕ

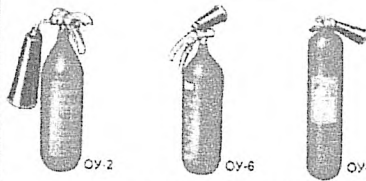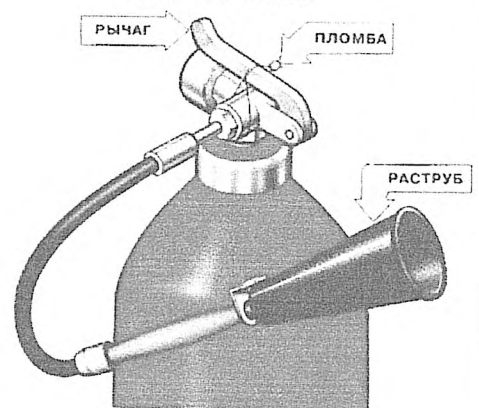

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-8	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса сифонной трубки, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7	14	28	56
Масса огнетушителя, кг	8,2	7,6	13,5	14,5	20	30	50	100	220
Длина стойки, м	1,5	2,5	3	3	5	3	3	5	5
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Длина трубки отстойника, м (большая)	0,41	0,41	1,08	1,08	1,1	1,08	1,73	2,8	4,52

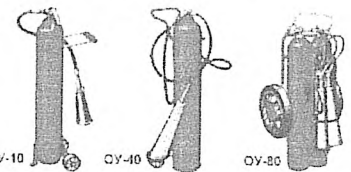

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

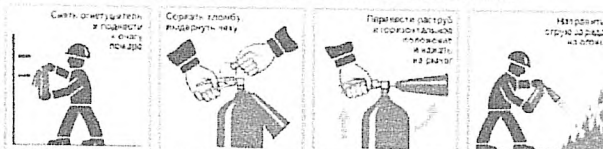

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ




ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением

Внешний осмотр крана - 2 раза в год

Проверка с пуском воды - 1 раз в год


ШКАФ ПК закрыт на ключ и опломбирован

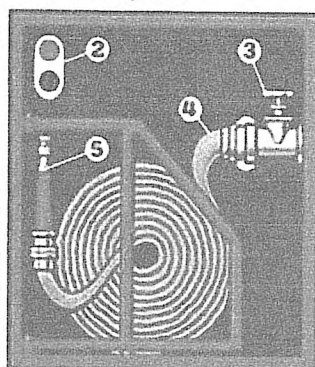


1. Место хранения ключа
2. Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
3. Пожарный кран
4. Пожарный рукав
5. Ствол

ВЫСОТА ОТ ПОЛА 1,35 м




Подтекание крана
НЕДОПУСТИМО !



Ствол, рукав и кран
должны быть
ПОСТОЯННО СОЕДИНЕНЫ



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

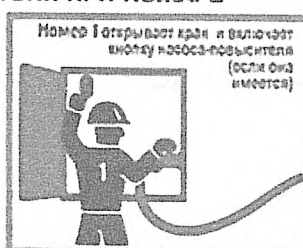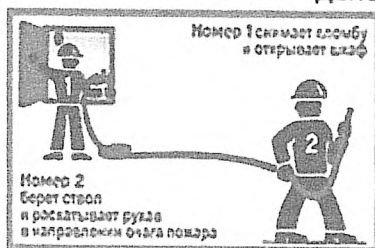

Льняной рукав перематывают на новую складку не реже 1 раза в год